


Ochrona przeciwporażeniowa:  
TNS szybko wylaczenie

Przewody zasilajace i sterujace  
separowac przegroda w korycie  
kablowym

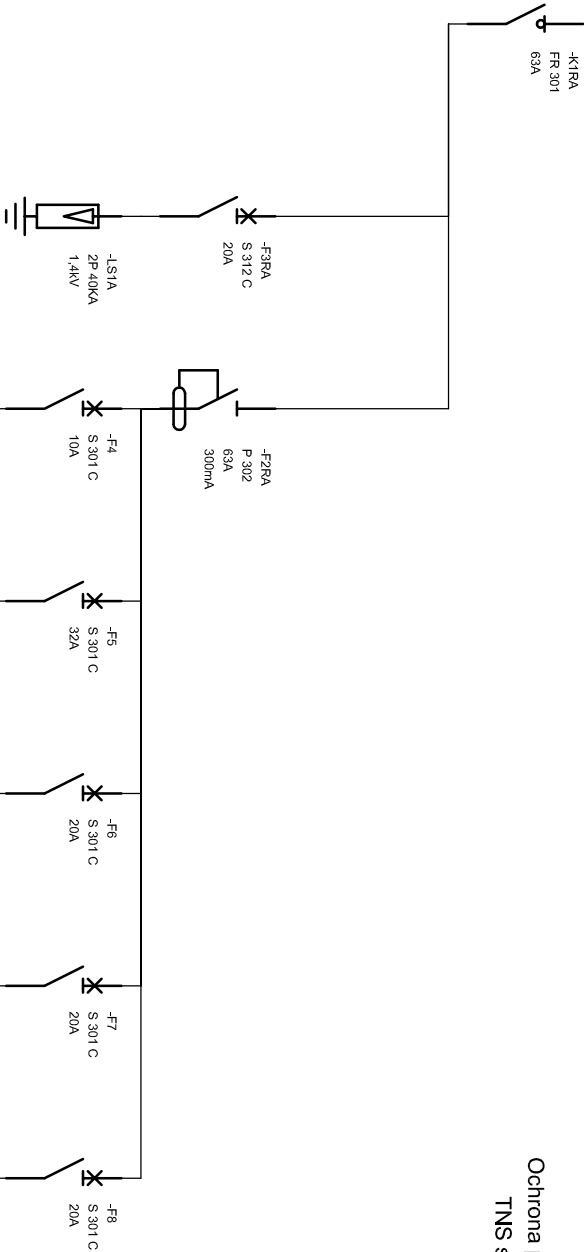

Oznaczenie	-K1RA	-LS1A	-F4	-F5	-F6	-F7	-F8		
Zadiski									
Nazwa	Zasilanie z RG Pi=12kW Pszcz=6kW Iszcz=20A	Ochrona przeciwprzepiec.	Pulpit akustyka Pi=0,5kW Pszcz=0,5kW Iszcz=2A	Rack RCK Pszcz= 4kW Iszcz= 18A	Gniazda scena I Pi= 3 kW Pszcz= 4 kW Iszcz= 18 A	Gniazda akustyki Pi= 3 kW Pszcz= 4 kW Iszcz= 18 A	Gniazda akustyki Pi= 3 kW Pszcz= 4 kW Iszcz= 18 A		
Dlugosc przewodu	35		15	15	40	40	10		
Przekroj przewodu	3x10	2x16	3x1,5	3x6	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Typ przewodu	YKYzo		YDYzo 750V	YDYzo 750V	YDYzo 750V	YDYzo 750V	YDYzo 750V		